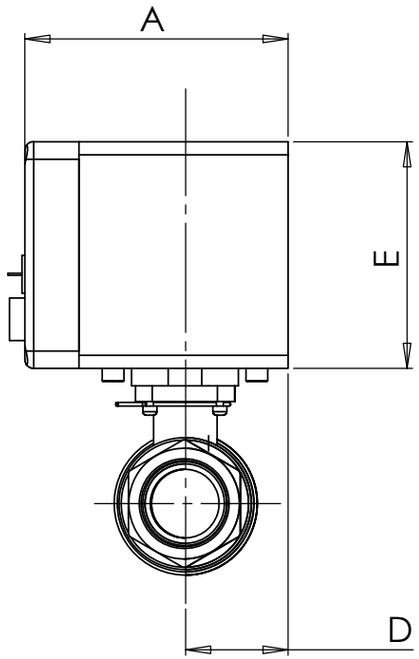

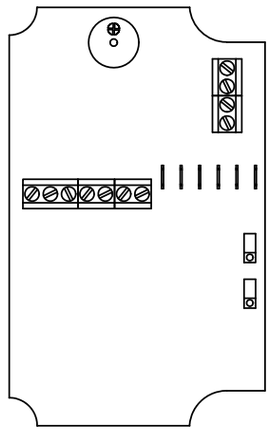

JUMPERS TO SET OUTPUT SIGNAL

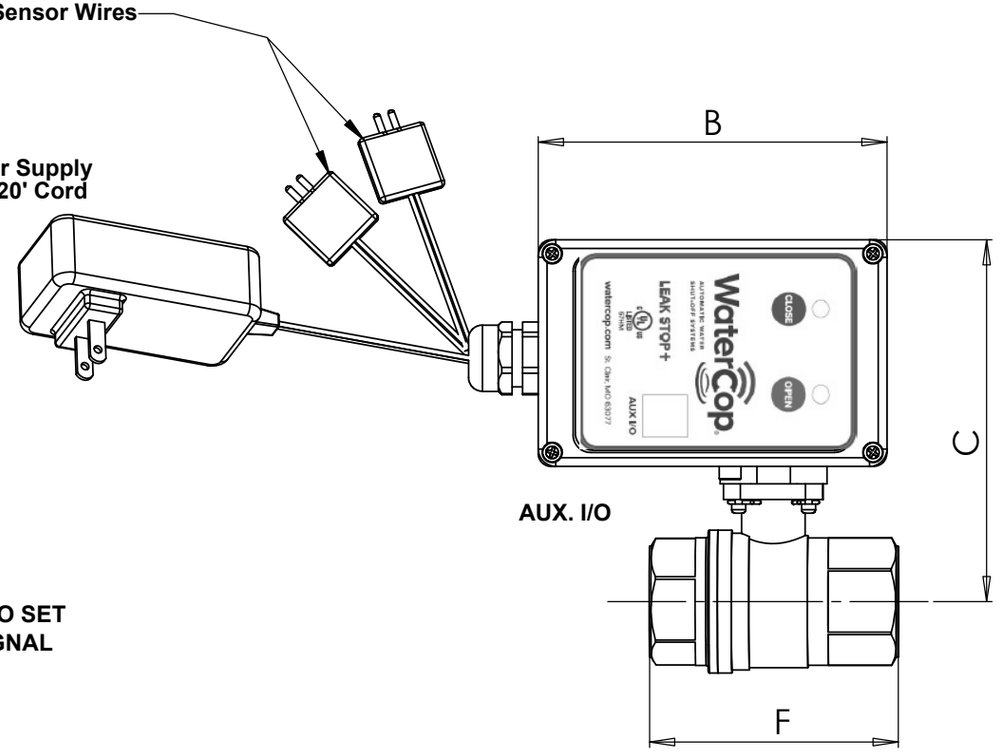

TWO OUTPUT SIGNALS:
DRY CONTACT OR
12VDC LIVE SIGNAL

ALL VALVES ARE CERTIFIED TO NSF/ANSI 372 FOR USE WITH POTABLE WATER

Model	Valve Size	A	B	C	D	E	F	Ends
WCLSLFB 1/2	1/2	5.00	3.75	4.72	.74	3.25	2.60	1/2 - 14 NPT
WCLSLFB 3/4	3/4	5.00	3.75	5.02	.74	3.25	2.90	3/4 - 14 NPT
WCLSLFB 1	1	5.00	3.75	5.17	.74	3.25	3.56	1 - 11-1/2 NPT
WCLSLFB 1-1/4	1 1/4	5.00	3.75	5.44	.74	3.25	3.66	1-1/4 - 11-1/2 NPT

UNCONTROLLED DRAWING

THIS PRINT IS THE PROPERTY OF DYNAQUIP CONTROLS AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED,LOANED, OR DISPOSED OF DIRECTLY OR INDIRECTLY, NOR USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT IS SPECIFICALLY FURNISHED EXCEPT BY WRITTEN PERMISSION OF DYNAQUIP CONTROLS.

NO. **LEAKSTOP+**

FILE NO. SUB. 465

TITLE

AUTOMATIC WATER SHUT OFF SYSTEM

DR	DATE	CH'KD	DATE	ENGR	DATE
MJP	06-03-25	MJP	07-08-19	MJP	07-08-19

DynaQuip Controls